

# Contrat d'accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production raccordée en HTA Conditions Particulières

## Résumé

Ce document précise les conditions particulières (techniques, juridiques et financières) permettant à une Installation de production d'être raccordée au Réseau Public de Distribution HTA.

La Convention de raccordement, le Contrat d'accès au Réseau Public de Distribution et la Convention d'Exploitation constituent le dispositif contractuel entre le SIEDS, GEREDIS DEUX-SÈVRES et le Producteur pour une Installation raccordée au Réseau Public de Distribution.

### Historique du document D-R3-CON-102-8

| Nature de la modification                                          | Indice | Date de publication |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Création, annule et remplace le D-GR3-CON-002-8                    | A      | 01/10/2018          |
| Modifications suite Délibération n°2025-50 de la CRE du 06/02/2025 | B      | xxxxx               |

# **Contrat d'accès au Réseau Public de Distribution pour une Installation de Production raccordée en HTA**

**N° [NumeroContrat] pour le site [Filière de production]  
[Combustible] [Technologie]**

**[NomSiteProd]**

**EDL [NumeroEDL]**

Entre

[RaisonSocialeProducteur] [StatutProd] au capital de [CapitalSte] euros dont le siège social est sis [AdressSiegeSocial1] [AdressSiegeSocial2] – [CPSiegeSocial] [CommuneSiegeSocial], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [CommuneRCSSSte] sous le numéro [SirenProducteur] représentée par [InterlocuteurRaisonSociale], [FonctionSignataireSte], dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le Producteur,

D'UNE PART,

ET

GEREDIS Deux-Sèvres, SASU au capital de [CapitalSte] euros dont le siège social est sis 17 rue des Herbillaux – CS 18840 – 79 028 Niort, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 503 639 643 représentée par [InterlocuteurRaisonSociale], [FonctionSignataireSte], dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée le GÉRÉDIS Deux-Sèvres,

D'AUTRE PART,

Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat “ Partie ”, ou ensemble “ Parties ”.

# Sommaire

|          |                                                                                                                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ELECTION DE DOMICILE</b>                                                                                                                   | <b>5</b>  |
| 1.1      | RAISONS SOCIALES                                                                                                                              | 5         |
| 1.2      | INTERLOCUTEURS ET ADRESSES DE CORRESPONDANCE POUR LE PRESENT CONTRAT                                                                          | 5         |
| 1.3      | INTERLOCUTEUR ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE POUR LA FACTURATION                                                                                | 5         |
| 1.4      | INTERLOCUTEUR ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE POUR LES ASPECTS TECHNIQUES                                                                        | 5         |
| 1.5      | SITE .                                                                                                                                        | 6         |
| <b>2</b> | <b>RACCORDEMENT</b>                                                                                                                           | <b>6</b>  |
| 2.1      | CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT                                                                                                              | 6         |
| 2.1.1    | DESCRIPTION DU POSTE DE LIVRAISON, DEFINITION DE LA LIMITE DE PROPRIETE ET DU POINT DE LIVRAISON                                              | 6         |
| 2.1.2    | ENGAGEMENTS RELATIFS A L'OFFRE DE RACCORDEMENT ALTERNATIVE A MODULATION DE PUISSANCE (OFFRE RESERVEE A UNE INSTALLATION RELEVANT D'UN SRRRER) | 7         |
| 2.1.3    | INDISPONIBILITES TEMPORAIRES D'INJECTION DANS LE CAS D'UNE MISE A DISPOSITION D'UNE SOLUTION DE RACCORDEMENT ANTICIPE DU RPD ET/OU DU RPT     | 7         |
| 2.1.4    | ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR                                                                                                                      | 8         |
| 2.2      | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION                                                                                  | 8         |
| 2.3      | PUISSANCE DE RACCORDEMENT POUR L'INJECTION                                                                                                    | 8         |
| 2.4      | DOMAINE DE TENSION                                                                                                                            | 8         |
| 2.5      | MOYENS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE SECOURS                                                                                                 | 8         |
| 2.6      | DISPOSITIF DE STOCKAGE                                                                                                                        | 9         |
| 2.7      | INSTALLATION(S) DE PRODUCTION RACCORDEE(S) INDIRECTEMENT AU RESEAU                                                                            | 9         |
| <b>3</b> | <b>AUXILIAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION</b>                                                                                            | <b>9</b>  |
| 3.1      | DECLARATION DES AUXILIAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION                                                                                   | 9         |
| 3.2      | ACCES AU RESEAU POUR LE SOUTIRAGE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ALIMENTANT LES AUXILIAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION                          | 10        |
| 3.3      | PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) ET FORMULE TARIFAIRE D'ACHEMINEMENT                                                                                 | 11        |
| 3.4      | MODALITES DE FACTURATION DE L'ACHEMINEMENT DE L'ENERGIE SOUTIREE PAR LES AUXILIAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION                          | 11        |
| <b>4</b> | <b>DISPOSITIFS DE COMPTAGE</b>                                                                                                                | <b>12</b> |
| 4.1      | DISPOSITIF DE COMPTAGE AU POINT DE LIVRAISON                                                                                                  | 12        |
| 4.1.1    | DESCRIPTION DU (DES) COMPTEUR(S) AU PDL                                                                                                       | 12        |
| 4.1.2    | ÉQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES DE MESURE DU DISPOSITIF DE COMPTAGE                                                                               | 13        |
| 4.1.3    | CORRECTION DES DONNEES DE COMPTAGE LORSQUE LE POINT DE COMPTAGE N'EST PAS SITUÉ AU POINT DE LIVRAISON                                         | 13        |
| 4.1.4    | COMPTEUR(S) SITUÉ(S) AU(X) POINT(S) DE DECOMPTE                                                                                               | 13        |

|            |                                                                                                                           |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.2</b> | <b>DISPOSITIF(S) COMPLEMENTAIRE(S) DE COMPTAGE</b>                                                                        | <b>13</b> |
| <b>4.3</b> | <b>MODALITES D'ACCES AUX DONNEES DE COMPTAGE</b>                                                                          | <b>14</b> |
| 4.3.1      | PRESTATIONS DE COMPTAGE DE BASE                                                                                           | 14        |
| 4.3.2      | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE COMPTAGE                                                                                   | 14        |
| <b>4.4</b> | <b>COMMUNICATION DES DONNEES DE COMPTAGE A UN TIERS</b>                                                                   | <b>15</b> |
| <b>5</b>   | <b>ÉNERGIE REACTIVE</b>                                                                                                   | <b>15</b> |
| <b>6</b>   | <b>CONTINUITE ET QUALITE</b>                                                                                              | <b>21</b> |
| <b>6.1</b> | <b>ENGAGEMENTS DE GÉRÉDIS DEUX-SEVRES</b>                                                                                 | <b>21</b> |
| 6.1.1      | ENGAGEMENTS DE GÉRÉDIS DEUX-SEVRES SUR LES INDISPONIBILITES DU RESEAU                                                     | 21        |
| 6.1.2      | ENGAGEMENTS DE GÉRÉDIS DEUX-SEVRES SUR LA CONTINUITE EN CAS D'INCIDENT AFFECTANT LE RPD                                   | 22        |
| 6.1.3      | ENGAGEMENTS DE GÉRÉDIS DEUX-SEVRES SUR LA QUALITE DE L'ONDE                                                               | 22        |
| <b>7</b>   | <b>RESPONSABLE D'ÉQUILIBRE ET ACTEUR OBLIGE</b>                                                                           | <b>22</b> |
| <b>7.1</b> | <b>AU TITRE DES FLUX D'INJECTION</b>                                                                                      | <b>22</b> |
| <b>7.2</b> | <b>AU TITRE DES FLUX DE SOUTIRAGE POUR LES AUXILIAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION</b>                                | <b>23</b> |
| <b>8</b>   | <b>PRIX</b>                                                                                                               | <b>23</b> |
| <b>8.1</b> | <b>APPLICATION DU TARIF D'UTILISATION DES RESEAUX PUBLICS D'ELECTRICITE</b>                                               | <b>23</b> |
| <b>8.2</b> | <b>TARIF DES PRESTATIONS</b>                                                                                              | <b>23</b> |
| 8.2.1      | PRESTATIONS DE COMPTAGE COMPLEMENTAIRE                                                                                    | 24        |
| 8.2.2      | AUTRES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES                                                                                        | 24        |
| <b>9</b>   | <b>FACTURATION ET PAIEMENT</b>                                                                                            | <b>25</b> |
| <b>9.1</b> | <b>MODE ET DELAI DE REGLEMENT DES FACTURES</b>                                                                            | <b>25</b> |
| <b>9.2</b> | <b>DESIGNATION DU DESTINATAIRE DES FACTURES</b>                                                                           | <b>25</b> |
| <b>10</b>  | <b>EXECUTION DU CONTRAT</b>                                                                                               | <b>26</b> |
|            | <b>ANNEXE 1 - SCHEMA ELECTRIQUE UNIFILAIRE GENERAL DU SITE</b>                                                            | <b>28</b> |
|            | <b>ANNEXE 2 - PLAN DE LOCALISATION DU SITE ET DE SES RACCORDEMENTS</b>                                                    | <b>29</b> |
|            | <b>ANNEXE 3 - (SI CONCERNE) AUTORISATION D'EXPLOITER (ARTICLES L311-1, L311-5, L311-6 ET L312-2 DU CODE DE L'ENERGIE)</b> | <b>30</b> |
|            | <b>ANNEXE 4 - DESCRIPTION TECHNIQUE DES AUXILIAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION</b>                                   | <b>31</b> |

**Conditions particulières**  
**complétant les conditions générales Version «Version\_CG»**  
**du CARD-I HTA**

## **1 Election de domicile**

### **1.1 Raisons Sociales**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| [RaisonSocialeProducteur]            | GÉRÉDIS Deux-Sèvres |
| [AdressSiegeSocial1]                 | CS 18840            |
| [AdressSiegeSocial2]                 |                     |
| [CPSiegeSocial] [CommuneSiegeSocial] | 79028 NIORT Cedex   |

### **1.2 Interlocuteurs et adresses de correspondance pour le présent contrat**

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| [RaisonSocialeProducteur]                     | GÉRÉDIS Deux-Sèvres                           |
| [AdressSiegeSocial1]                          | CS 18840                                      |
| [AdressSiegeSocial2]                          |                                               |
| [CPSiegeSocial] [CommuneSiegeSocial]          | 79028 NIORT Cedex                             |
| A l'attention de [InterlocuteurRaisonSociale] | A l'attention de [InterlocuteurRaisonSociale] |

### **1.3 Interlocuteur et adresse de correspondance pour la facturation**

|                                      |
|--------------------------------------|
| [InterlocuteurFacturation]           |
| [NomFacturation]                     |
| [AdresseFacturation1]                |
| [AdresseFacturation2]                |
| [CPFacturation] [CommuneFacturation] |
| Tél : [TelFacturation]               |
| Fax : [FaxFacturation]               |
| Courriel : [MailFacturation]         |

### **1.4 Interlocuteur et adresse de correspondance pour les aspects techniques**

|                                      |
|--------------------------------------|
| [InterlocuteurExploit]               |
| [NomExploitant]                      |
| [Adress1Exploit]                     |
| [Adress2Exploit]                     |
| [CodePostalExploit] [CommuneExploit] |
| Tél : [TelExploitant]                |

Fax : [FaxExploitant]

C Courriel : [MailExploitant]

## 1.5 Site .

Le Site objet du présent contrat est [NomSiteProd], dont le SIRET est [SIRET] et dont le code activité est [CodeNAF]

L'adresse du Site est :

[Adress1Prod]

[Adress2Prod]

[CodePostalprod] [Communeprod]

## 2 Raccordement

### 2.1 Caractéristiques du raccordement

#### 2.1.1 Description du Poste de Livraison, définition de la Limite de Propriété et du Point de Livraison

Le raccordement de l'Installation au Réseau Public de Distribution HTA est réalisé par l'intermédiaire des Ouvrages suivants :

- Poste de Livraison [NomPosteLivraison], raccordé [En antenne / en coupure d'artère / en double dérivation],
- par [DescriptionRaccordement] sur le départ [NomDépart] du Réseau Public de Distribution HTA issu du Poste Source [NomPosteSource].

La description ci-dessus correspond à la dénomination des Ouvrages permettant le raccordement de l'Installation de Production au moment de la rédaction du présent contrat. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution du Réseau. Le présent contrat sera mis à jour, par voie d'avenant, si la structure du raccordement de l'Installation est modifiée.

La Limite de Propriété des Ouvrages est située :

*{Variante 1- cas du raccordement souterrain ou aéro-souterrain*

immédiatement en amont des bornes de raccordement des extrémités de câbles dans les cellules « arrivée » du Poste de Livraison.

*Fin de variante 1}*

*{Variante 2- cas du raccordement aérien avec support d'arrêt en domaine privé et équipé d'une RAS*

immédiatement à l'amont des chaînes d'ancrage du réseau aérien sur le support d'arrêt. Le support d'arrêt, les mises à la terre, les chaînes d'ancrage, la chaise support de la liaison souterraine, les parafoudres et la liaison aéro-souterraine ligne-Poste de Livraison sont la propriété du Producteur.

*Fin de variante 2}*

Le Point de Livraison est situé à la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement.

*{Variante 1 - existence d'une Convention de Raccordement*

Le raccordement de l'Installation de Production a fait l'objet d'une Convention de Raccordement avec GÉRÉDIS Deux-Sèvres en date du [dateSignatureConventionRaccordement].

Le schéma électrique unifilaire général du Site issu de cette Convention de Raccordement, précisant les Limites de Propriété, la position des réducteurs de mesure et le branchement des Compteurs, est joint en annexe 1.

*Fin de variante 1}*

*{Variante 2 - pour les Installations existantes n'ayant pas fait l'objet d'une Convention de Raccordement*

Figurent en annexes :

- un schéma électrique unifilaire général du Site, comportant notamment la description des matériels du Poste ainsi que les Limites de Propriété. La description, la position des réducteurs de mesure, le type et le schéma de branchement des Compteurs sont indiqués dans les schémas unifilaires du (des) Poste(s) de Livraison.
- un plan de localisation du Site et de ses raccordements.

*Fin de variante 2}*

Les modalités d'exploitation des Ouvrages de Raccordement sont exposées dans la Convention d'Exploitation du Site qui fait l'objet d'un document séparé, signé par le Producteur.

### **2.1.2 Engagements relatifs à l'offre de raccordement alternative à modulation de puissance (offre réservée à une installation relevant d'un SRRER)**

*{Variante 1*

Le Site ne dispose pas d'une offre de raccordement alternative à modulation de puissance. Le Producteur ne bénéficie pas des engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres définis à l'article 7.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Site dispose d'une offre de raccordement alternative à modulation de puissance. Le Producteur bénéficie des engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres définis à l'article 7.2 des Conditions Générales.

Soit :

$$P_{garantie} = [X] \text{ kW}$$

$$\%_{engagement\_énergie} = [Y]\%$$

$$Production_{Déclarée} = [Z] \text{ MWh}$$

$$ENI_{maximale\ triennale} = [U] \text{ MWh}$$

*Fin variante 2}*

### **2.1.3 Indisponibilités temporaires d'injection dans le cas d'une mise à disposition d'une solution de raccordement anticipé du RPD et/ou du RPT**

*{Variante 1*

Le Site ne dispose pas d'une solution de raccordement anticipé du RPD et/ou du RPT.

Le Producteur ne bénéficie pas des engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres définis à l'article 7.3 des Conditions Générales.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Conformément aux dispositions de la Convention de Raccordement conclue le [Date signature de la convention de raccordement], le Producteur bénéficie d'une solution de raccordement anticipé du RPT et/ou RPD.

Le Producteur bénéficie des engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres définis à l'article 7.3 des Conditions Générales. Pour rappel, les modalités relatives à ces engagements sont présentes dans les conditions particulières de la Convention de Raccordement.

*Fin variante 2}*

#### **2.1.4 Engagement du Producteur**

Le Producteur déclare avoir satisfait aux dispositions des articles L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du Code de l'énergie permettant à GÉRÉDIS Deux-Sèvres d'autoriser l'accès au réseau pour son installation de production en application de l'article L111-93 du Code de l'énergie. Par ailleurs, le Producteur déclare s'être assuré que le(ou les) installation(s) de production du(des) Producteur(s) en Décompte est (sont) autorisée(s) au sens des articles précités.

*{Phrase optionnelle pour les sites de production soumis à autorisation (ex : installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon de Pmax > 10 MW, installations hydrauliques soumises à autorisation dans les conditions prévues par le Code de l'énergie)}*

La(les) pièce(s) justificative(s) est(sont) jointe(s) en annexe 3.

*Fin de phrase optionnelle}*

## **2.2 Caractéristiques principales de l'Installation de Production**

Nombre et type de Générateur(s) : [NbGénérateur01] générateur [Tge01] de [PGe01] kW

[NbGénérateur02] générateur [Tge02] de [PGe02] kW

...

Puissance installée de l'Installation : [TotalPuissanceGénérateur] kVA

## **2.3 Puissance de Raccordement pour l'Injection**

La Puissance de Raccordement pour l'Injection est de [PuissanceRaccordement] kW.

## **2.4 Domaine de Tension**

Le Point de Livraison est raccordé en HTA.

## **2.5 Moyens de production d'électricité de secours**

*{Variante 1*

Le Site ne dispose d'aucun Moyen de production de secours.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Site dispose de Moyens de production de secours dont les spécifications sont les suivantes :



[DescriptionMoyenSecours].

*Fin variante 2}*

## 2.6 Dispositif de stockage

*{Variante 1*

Le Site ne dispose d'aucun dispositif de stockage d'énergie.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Site dispose d'un dispositif de stockage d'énergie.

*{Variante 2.1 :*

Le dispositif de stockage peut se charger à partir du RPD et se décharger vers le RPD.

*Fin variante 2.1}*

*{Variante 2.2 :*

Le dispositif de stockage ne peut pas se charger à partir du RPD et se décharger vers le RPD.

*Fin variante 2.2}*

*Fin variante 2}*

## 2.7 Installation(s) de production raccordée(s) indirectement au Réseau

*{Variante 1*

Aucune installation de production n'est raccordée indirectement au Réseau par l'intermédiaire des installations électriques privatives du Producteur.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Il existe une (ou des) installation(s) de production raccordée(s) indirectement au RPD par l'intermédiaire des installations électriques privatives du Producteur dont les spécifications sont les suivantes :

*{Pour chaque Producteur en Décompte}*

Le Site en décompte est [NomSiteDécompte] dont le code SIRET est [SIRET] et dont le code NAF est [CodeNAF].

Le Point de Décompte est précisé explicitement dans le schéma unifilaire joint en annexe 1.

*Fin variante 2}*

## 3 Auxiliaires de l'Installation de Production

### 3.1 Déclaration des auxiliaires de l'Installation de Production

Conformément aux dispositions des Conditions Générales, le Producteur complète, au regard de son Installation de Production, l'annexe 4 dans laquelle figure une liste de matériels constituant des auxiliaires de l'Installation de Production.

## 3.2 Accès au réseau pour le Soutirage de l'énergie électrique alimentant les auxiliaires de l'Installation de Production

### *{Variante 1*

Le Producteur déclare auprès de GÉRÉDIS Deux-Sèvres avoir souscrit le contrat unique n° [RefContAux] avec un fournisseur pour l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production.

#### *{Sous-variante 1.1 :*

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d'injection défini à l'article 2.1.1.

*Fin de sous-variante 1.1}*

#### *{Sous-variante 1.2 :*

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur un PDL distinct du PDL d'injection défini à l'article 2.1.1.

*Fin de sous-variante 1.2}*

*Fin variante 1}*

### *{Variante 2*

#### *{Sous-variante 2.1 :*

Le Producteur déclare soutirer l'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production dans le cadre du présent contrat.

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d'injection défini à l'article 2.1.1 et facturée dans les conditions prévues aux articles 3.3 et 3.4.

*Fin de sous-variante 2.1}*

#### *{Sous-variante 2.2 :*

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur le PDL d'injection défini à l'article 2.1.1. Le Producteur déclare avoir souscrit auprès de GÉRÉDIS Deux-Sèvres un contrat d'accès en Soutirage au Réseau Public de Distribution n° [RefCARD-S] qui définit les conditions d'acheminement de l'énergie servant à alimenter les auxiliaires de production.

*Fin de sous-variante 2.2}*

#### *{Sous-variante 2.3 :*

L'énergie nécessaire à l'alimentation des auxiliaires est soutirée sur un PDL distinct du PDL d'injection défini à l'article 2.1.1. Le Producteur déclare avoir souscrit auprès de GÉRÉDIS Deux-Sèvres un contrat d'accès en Soutirage au Réseau Public de Distribution n°[RefCARD-S] qui définit les conditions d'acheminement de l'énergie servant à alimenter les auxiliaires de production.

*Fin de sous-variante 2.3}*

*Fin variante 2}*

### *{Variante 3*

Le Producteur déclare que les auxiliaires de l'Installation de Production ne soutirent pas d'énergie au réseau de distribution.

Si cette situation résulte de l'installation de moyens de production (ex : groupe électrogène...), autres que ceux mentionnés aux articles 2.2 et 2.5, le Producteur les exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité.

*Fin variante 3}*

### **3.3 Puissance(s) Souscrite(s) et formule tarifaire d'acheminement**

*{Variante 1 : le Producteur n'a pas choisi de période d'observation*

Le Producteur a choisi l'option tarifaire [OptTarifAch] et la(les) puissance(s) de [PuisAux] kW dans les Classes Temporelles fixées dans le cadre du Tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en vigueur.

La puissance souscrite pondérée est calculée, conformément au TURPE en vigueur, à l'aide des coefficients pondérateurs de puissance définis dans ce Tarif.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : le Producteur a choisi l'ouverture d'une période d'observation lors de la souscription ou en cours d'exécution du contrat*

La puissance maximale que le Producteur s'engage à soutirer dans la limite de capacité des ouvrages existants est de [PeriodeObservationPuissanceMaximum].

Pour garantir la sécurité du Réseau, GÉRÉDIS Deux-Sèvres n'est pas tenue de faire face à un éventuel dépassement de la puissance maximale précitée et peut prendre, aux frais du Producteur, sous réserve de l'avoir préalablement informé par tout moyen écrit, toutes les dispositions qui auraient pour effet d'empêcher la réalisation et le renouvellement de tels dépassements. Ces dispositions consistent notamment en la pose d'un disjoncteur dans le poste du Producteur, réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10 % la puissance maximale définie ci-dessus. Au-delà de cette puissance, si des travaux d'évolution du Réseau Public de Distribution sont nécessaires, le supplément de puissance ne sera disponible qu'à l'issue de ces travaux. En cas de refus par le Producteur qu'il soit procédé à une telle installation, les dispositions relatives aux cas de suspension prévues dans les Conditions Générales s'appliquent.

*Fin variante 2}*

### **3.4 Modalités de facturation de l'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires de l'Installation de Production**

*{Variante 1 à appliquer dans le cas du choix de la variante 1 de l'article 3.2*

Le Producteur est titulaire d'un contrat unique identifié à l'article 3.2. L'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires de l'Installation de Production est facturé au titre de ce contrat unique, ce qui exclut sa facturation au titre du présent CARD-I.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 à appliquer dans le cas du choix de la sous-variante 2.1 de l'article 3.2*

En application du TURPE, les composantes liées à l'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires (composante de Soutirage et, le cas échéant, composante de dépassement de puissance souscrite) sont facturées au titre du présent contrat, suivant les options choisies à l'article 3.3, en complément des composantes facturées dans les conditions de l'article 12.1 des Conditions Générales. Dans le cas où une période d'observation est ouverte, la facturation des Soutirages est fonction de la puissance réputée souscrite conformément aux Conditions Générales.

Le cas échéant, les composantes liées au Soutirage peuvent faire l'objet d'une facture distincte de celle établie pour les composantes décrites à l'article 12.1 des Conditions Générales. Dans ce cas, le mode de paiement des composantes liées au Soutirage est identique à celui désigné par le Producteur à l'article 9.1 des présentes conditions particulières.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3 à appliquer dans le cas du choix des sous-variantes 2.2 ou 2.3 de l'article 3.2*

Le Producteur est titulaire d'un contrat d'accès en Soutirage au RPD identifié à l'article 3.2. L'acheminement de l'énergie soutirée par les auxiliaires de l'Installation de Production est facturé au titre du contrat d'accès en Soutirage au RPD ce qui exclut sa facturation au titre du présent CARD-I.

*Fin variante 3}*

*{Variante 4 à appliquer dans le cas du choix de la variante 3 de l'article 3.2*

Sans objet, sauf si GÉRÉDIS Deux-Sèvres mesure de l'énergie soutirée au RPD. Dans ce cas, le Producteur est facturé selon les modalités prévues à l'article 3.2.

*Fin variante 4}*

## 4 Dispositifs de Comptage

Un Dispositif de Comptage est constitué de l'ensemble des compteurs d'énergie active et/ou réactive au point de comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, les cas échéants, des équipements complémentaires qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure etc.

Le Dispositif de Comptage et son emplacement doivent permettre de mesurer l'énergie physique produite nette d'auxiliaire ainsi que l'énergie physique soutirée au RPD pour l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production. Le Producteur déclare disposer d'un Dispositif de Comptage permettant de réaliser ces mesures à la date de prise d'effet du présent contrat.

La description ci-dessous des composants du Dispositif de Comptage au Point de Livraison et des éventuels Dispositifs complémentaires de Comptage se réfère au schéma unifilaire du Poste de Livraison figurant en annexe 1.

En tout état de cause, les données de comptage en injection et en Soutirage du Site sont adressées par GÉRÉDIS Deux-Sèvres au(x) Responsable(s) d'Équilibre(s) désigné(s) par le Producteur pour le Site.

### 4.1 Dispositif de comptage au Point de Livraison

#### 4.1.1 Description du (des) Compteur(s) au PDL

Les énergies mesurées par le (les) compteur(s) au PdL de l'Installation de Production sont dénommées ainsi, selon les quadrants :

- P- énergie active injectée sur le réseau (E Export), énergie active produite (P Production) ;
- P+ énergie active soutirée depuis le réseau (S Soutirage) ;
- Q- énergie réactive produite en période de production ;
- Q+ énergie réactive consommée en période de production.

*{Variante 1*

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Compteur : P (Production) & S (Soutirage) PDS :                       | [PDS]               |
| N° point de comptage :                                                | [NPDCActifProduit]  |
| Type                                                                  | [TypCActifProd]     |
| Propriété du comptage                                                 | GÉRÉDIS Deux-Sèvres |
| Référence du TT de mesure ou comptage basse tension de référence (BT) | [RefTT]             |
| Référence du TC de mesure ou comptage CD)                             | [RefTC]             |

*Fin variante 1}*

{Variante 2

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Compteur : E (Export) & S (Soutirage)                                 | PDS : [PDS]         |
| N° point de comptage :                                                | [NPDCActifProduit]  |
| Type                                                                  | [TypCActifProd]     |
| Propriété du comptage                                                 | GÉRÉDIS Deux-Sèvres |
| Référence du TT de mesure ou comptage basse tension de référence (BT) | [RefTT]             |
| Référence du TC de mesure ou comptage CD)                             | [RefTC]             |

Fin variante 2}

#### 4.1.2 Équipements complémentaires de mesure du Dispositif de Comptage

| Référence | Type de transformateur    | Fourni par | Nombre  | Rapport de transformation | Classe de Précision | Courant de court-circuit | Équipement associé |
|-----------|---------------------------|------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| [RefTC]   | transformateur de courant | [PropTC]   | [NbrTC] | [RapportTC]               | [ClasseTC]          | [Icc]                    | [NPDC]             |
| [RefTT]   | transformateur de tension | [Prop TT]  | [NbrTT] | [RapportTT]               | [ClasseTT]          |                          | [NPDC]             |

#### 4.1.3 Correction des données de comptage lorsque le Point de Comptage n'est pas situé au Point de Livraison

| N° PDC | Tension de comptage | Pertes fer en W | Pertes Joule (dont pertes en ligne) en % | Position du comptage |
|--------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------|
| [NPDC] | [UCompt]            | [PertFer]       | [PertJoule]                              | [PositionCompt]      |
|        |                     |                 |                                          |                      |
|        |                     |                 |                                          |                      |

Les coefficients de pertes fer et joules seront définis et programmés en compteur par GÉRÉDIS Deux-Sèvres le jour de l'intervention de Mise En Service et selon les caractéristiques du transformateur.

{Paragraphe optionnel : existence de Producteur(s) en Décompte

#### 4.1.4 Compteur(s) situé(s) au(x) Point(s) de Décompte

| Numéro du Compteur | Type de Compteur | Référence du TT de mesure | Référence du TC de mesure | Grandeur mesurée (actif produit) |
|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                    |                  |                           |                           |                                  |
|                    |                  |                           |                           |                                  |

Fin de paragraphe optionnel}

## 4.2 Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage

{Variante 1: le Site ne dispose pas de Dispositif complémentaire de Comptage

Sans objet

Fin variante 1}

*{Variante 2 : le Site dispose de Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage*

Le Site dispose de Dispositif(s) complémentaire(s) de Comptage : [Description de chaque Dispositif complémentaire de Comptage numéroté de 1 à n (et équipements associés le cas échéant) en reprenant le tableau ci-dessous et les tableaux figurant aux articles 4.1.2 et **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**].

|                                                                       |       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Compteur : P (Production)                                             | PDS : | [PDS]               |
| N° point de comptage :                                                |       | [NPDCActifProduit]  |
| Type                                                                  |       | [TypCActifProd]     |
| Propriété du comptage                                                 |       | GÉRÉDIS Deux-Sèvres |
| Référence du TT de mesure ou comptage basse tension de référence (BT) |       | [RefTT]             |
| Référence du TC de mesure ou comptage CD)                             |       | [RefTC]             |

*Fin variante 2}*

### 4.3 Modalités d'accès aux données de comptage

Conformément à l'article 3.3.2 des Conditions Générales, le Producteur opte pour les prestations de comptage suivantes.

#### 4.3.1 Prestations de comptage de base

Selon les modalités prévues à l'article 3.2.2 des Conditions Générales,

*{Variante 1*

le Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage d'énergie active sous la forme d'une Courbe de Mesure. Conformément à l'article 3.2.2.1 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises mensuellement par GÉRÉDIS Deux-Sèvres à l'adresse électronique suivante : [MailPublication]

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

le Producteur a souhaité bénéficier de données de comptage d'énergie active sous la forme d'Index. Conformément à l'article 3.2.2.1 des Conditions Générales, ces données lui sont transmises mensuellement par GÉRÉDIS Deux-Sèvres à l'adresse électronique suivante : [MailPublication]

*Fin variante 2}*

#### 4.3.2 Prestations complémentaires de comptage

*{Variante 1*

Sans objet

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Producteur dispose de Dispositifs complémentaires de Comptage, tels que prévus à l'article 3.1.1.4 des Conditions Générales.

Pour ces Dispositifs de Comptage et selon les modalités prévues à l'article 3.2.3 des Conditions Générales, le Producteur bénéficie de données de comptage d'énergie active sous la forme d'une Courbe de Mesure. Ces données lui sont transmises mensuellement par GÉRÉDIS Deux-Sèvres à l'adresse électronique suivante : [MailPublication]

*Fin variante 2}*

## 4.4 Communication des données de comptage à un tiers

*{Variante 1*

Le Producteur n'a pas demandé que les données de comptage soient adressées à un tiers.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Conformément à l'article 3.3.2 des Conditions Générales, le Producteur a souhaité que les données de comptage soient communiquées par messagerie électronique à un tiers désigné selon les modalités décrites ci-après :

| Compteur      | N° PDC | Tiers désigné | Adresse électronique |
|---------------|--------|---------------|----------------------|
| [NomCompteur] | [NPDC] | [NomTiers]    | [adresseMelTiers]    |
|               |        |               |                      |

*Fin variante 2}*

## 5 Énergie Réactive

Conformément au chapitre 5 des Conditions Générales, GÉRÉDIS Deux-Sèvres demande au Producteur d'injecter ou de soutirer une quantité d'énergie réactive en fonction des impératifs d'exploitation du Réseau auquel est raccordée l'Installation de Production dans les conditions décrites ci-dessous.


*{Variante 1 : INSTALLATION EXISTANTE<sup>1</sup> avec une régulation en tangente  $\varphi$*

La zone de non-facturation représentée dans les Conditions Particulières, est définie par les paramètres suivants.

*{Sous-variante 1.1 : INJECTER, seuils min et max différents de zéro*

| Consigne | Période<br>horosaisonnaire | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                      |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production              |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                               |
| Injecter | HP + P<br>(1/11 au 31/3)   | 60 %                                   | [tanPhiMin]                   | [tanPhiMax]                   | [P active max * tan phi<br>max] kvar |


<sup>1</sup> Par Installation existante, il faut entendre les Installations de production qui bénéficiaient des clauses d'accès au réseau des contrats historiques d'obligation d'achat (en particulier celles relatives à l'énergie réactive) et qui n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle convention de raccordement.

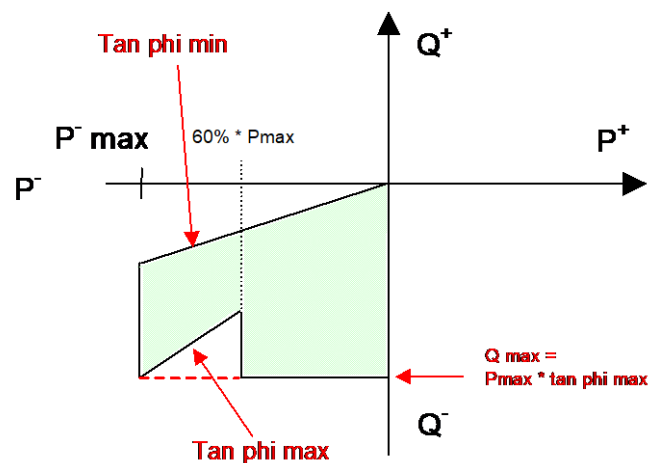

Fin de sous-variante 1.1}

{Sous-variante 1.2 : INJECTER, seuil min nul

| Consigne | Période<br>horosaisonnière | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                      |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production              |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                               |
| Injecter | HP + P<br>(1/11 au 31/3)   | 60 %                                   | 0                             | 0,3                           | [P active max * tan phi<br>max] kvar |

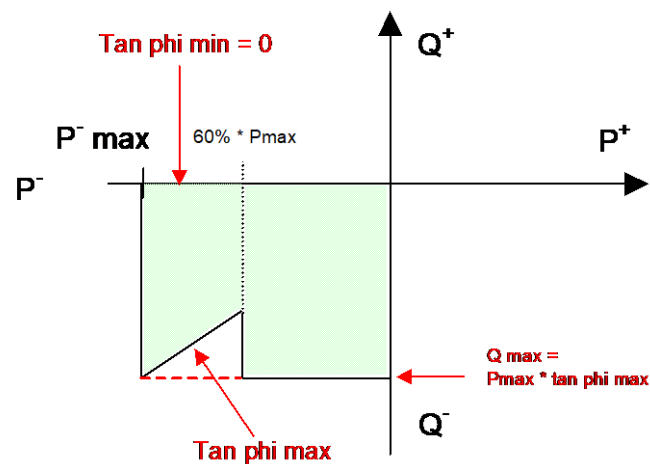


Fin de sous-variante 1.2}

{Sous-variante 1.3 : SOUTIRER, seuils min et max non nuls

| Consigne | Période<br>horosaisonnière | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                         |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                  |




|          |                          |      |             |             |                                   |
|----------|--------------------------|------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Soutirer | HP + P<br>(1/11 au 31/3) | 60 % | [TanPhiMin] | [TanPhiMax] | [P active max * tan phi max] kvar |
|----------|--------------------------|------|-------------|-------------|-----------------------------------|

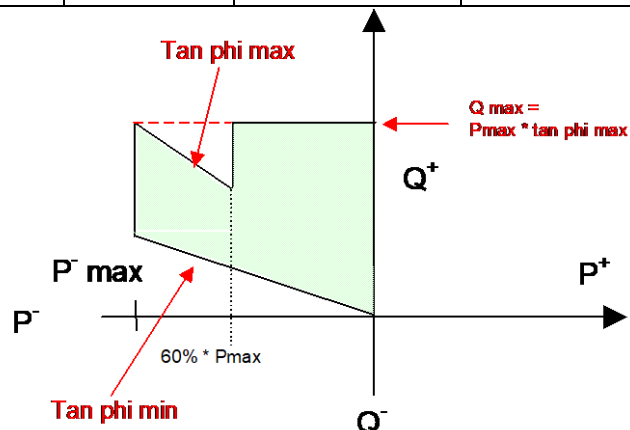

Fin de sous-variante 1.3}

{Sous-variante 1.4 : SOUTIRER, seuil min nul

| Consigne | Période<br>horosaisonnière | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                   |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production           |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                            |
| Soutirer | HP + P<br>(1/11 au 31/3)   | 60 %                                   | 0                             | 0,3                           | [P active max * tan phi max] kvar |

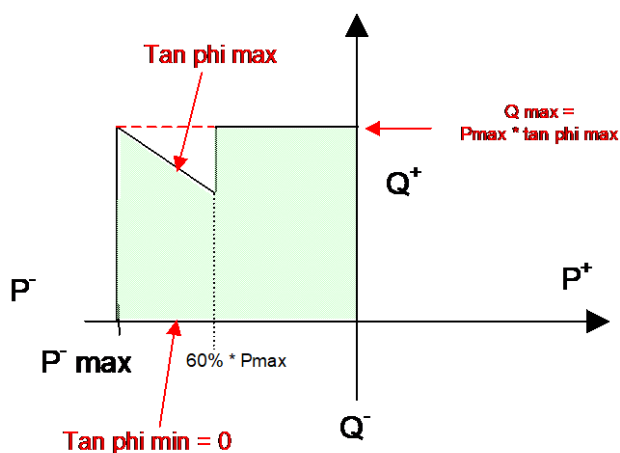

Fin de sous-variante 1.4}

Fin variante 1 : INSTALLATION EXISTANTE avec une régulation en tangente  $\varphi$


{Variante 2 : INSTALLATION NOUVELLE<sup>2</sup> avec une régulation en tangente  $\varphi$

Une même Installation peut se voir demander selon les résultats de l'étude de raccordement par période horosaisonnière : des consignes différentes et des valeurs de seuil de tangente différentes.

<sup>2</sup> Par Installation nouvelle, il faut entendre les Installations de production qui ont fait l'objet d'une nouvelle convention de raccordement. Ces Installations peuvent être de nouvelles Installations ou des Installations existantes objet de modifications qui conduisent à les considérer comme nouvelles au sens de l'arrêté du 9 juin 2020.

{Sous-variante 2.1 : INJECTER, seuils min et max différents de zéro


| Consigne | Période<br>horosaisonnière | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                         |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production                 |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                                  |
| Injecter | [Période]                  | 20 %                                   | [TanPhiMin]                   | [tanPhiMax]                   | [0,2 * P active max * tan phi max] kvar |

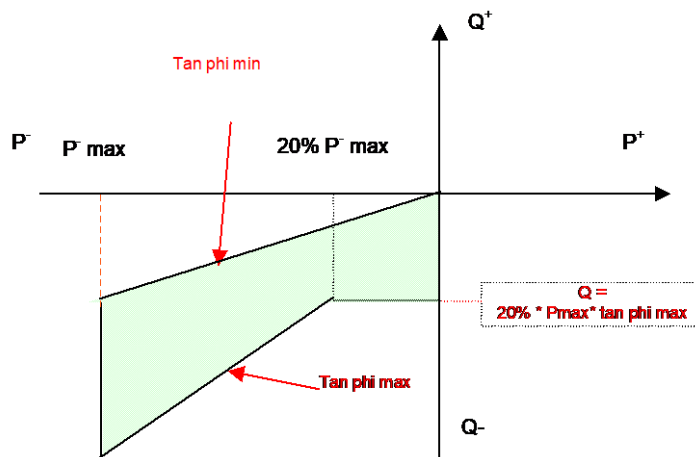

Fin de sous-variante 2.1}

{Sous-variante 2.2 : INJECTER, seuil min nul


| Consigne | Période<br>horosaisonnière | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                         |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production                 |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                                  |
| Injecter | [Période]                  | 20 %                                   | 0                             | [TanPhiMax]                   | [0,2 * P active max * tan phi max] kvar |

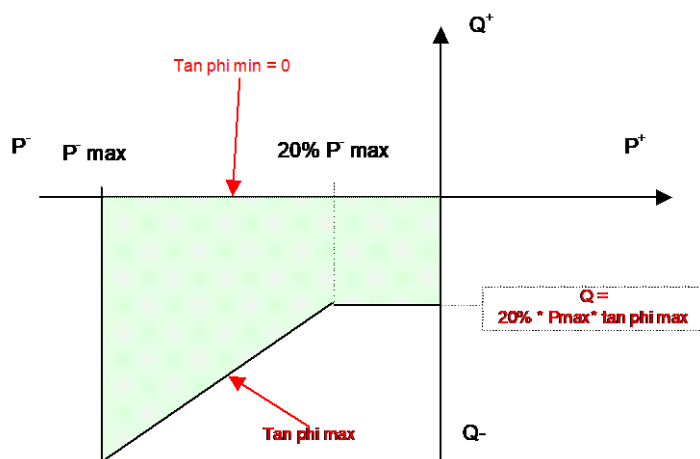

Fin de sous-variante 2.2}

{Sous-variante 2.3 : SOUTIRER, seuils min et max non nuls


| Consigne | Période<br>horosaisonnière | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                            |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production                    |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                                     |
| Soutirer | [Période]                  | 20 %                                   | [TanPhiMin]                   | [TanPhiMax]                   | [0,2 * P active max * tan phi<br>max] kvar |

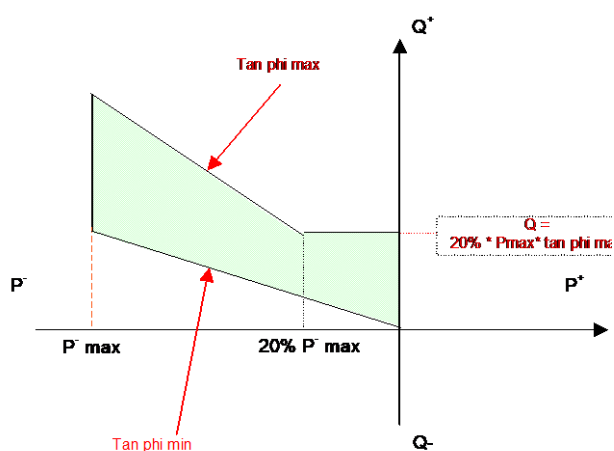

Fin de sous-variante 2.3}

{Sous-variante 2.4 : SOUTIRER, seuil min nul


| Consigne | Période<br>horosaisonnière | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                            |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production                    |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                                     |
| Soutirer | [Période]                  | 20 %                                   | 0                             | [TanPhiMax]                   | [0,2 * P active max * tan phi<br>max] kvar |

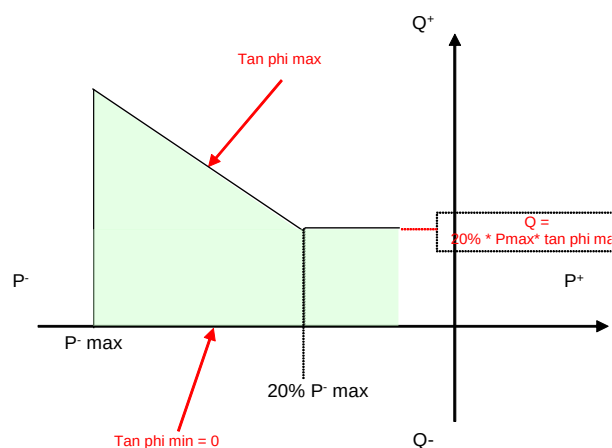

Fin de sous-variante 2.4}

{Sous-variante 2.5 : CENTREE, en zéro

| Consigne | Période<br>horosaisonnaire | Coefficient<br>de faible<br>production | Valeur<br>inférieure du seuil | Valeur<br>supérieure du seuil |                                            |
|----------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                            |                                        | (tan phi min)                 | Plage forte<br>production     | Plage faible production                    |
|          |                            |                                        |                               | (tan phi max)                 | (Qmax)                                     |
| Soutirer | [Période]                  | 20 %                                   | 0,05*<br>*en valeur absolue   | 0,05                          | [0,2 * P active max * tan phi<br>max] kvar |

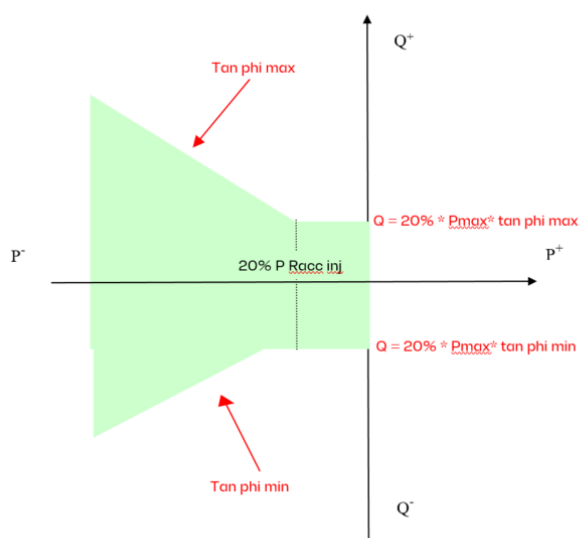


Fin de sous-variante 2.5}

Fin de variante 2 : INSTALLATION NOUVELLE}

{Variante 3 : INSTALLATION NOUVELLE avec une régulation locale de puissance réactive selon une loi  $Q=f(U)$  :

La solution de raccordement proposée permet une injection de puissance de [Pracc inj] kW avec une régulation locale de puissance réactive au Point de Livraison de l'Installation de Production selon une loi de réglage  $Q=f(U)$  de la forme suivante<sup>3</sup> :

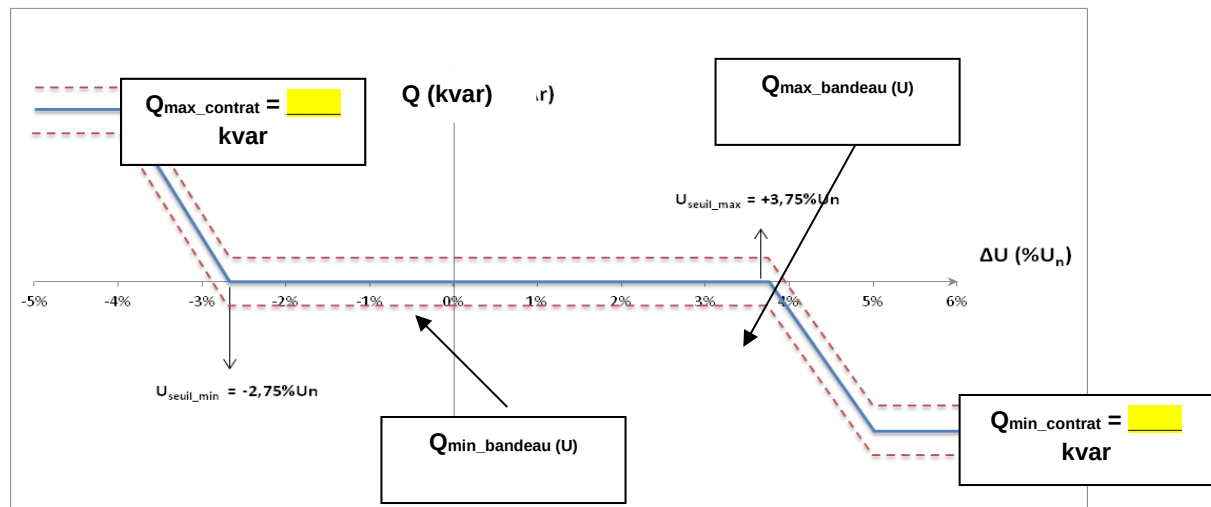

Les paramètres de cette loi issus de l'étude de raccordement sont les suivants :

- Pracc inj = [ ] kW
- Un = [Tension de raccordement] kV
- Qmax\_contrat = 0,4 x Pracc inj soit [ ] kvar
- Qmin\_contrat = [ ] x Pracc inj soit [ ] kvar
- le bandeau de facturation autorisé, égal à +/- 5 % de la Puissance de Raccordement pour l'Injection, délimité par Qmax bandeau (U) et Qmin bandeau (U).

La vérification du respect de cette loi de régulation se fera par période 10 minutes, sur la base notamment de la puissance réactive mesurée et de celle attendue selon la loi de régulation indiquée contractuellement. Une tolérance de +/- 5 % Pracc inj soit +/- [ ] kvar sera appliquée pour cette loi de régulation.

*Fin variante 3 avec une régulation locale de puissance réactive selon une loi  $Q=f(U)$*

## 6 Continuité et qualité

### 6.1 Engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres

#### 6.1.1 Engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres sur les Indisponibilités du Réseau

Le Producteur bénéficie des engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres sur la disponibilité du Réseau conformément à l'article 6.1.1 des Conditions Générales. Les dispositions du CARD-I conclues ou modifiées postérieurement à la signature de la Convention de Raccordement se substitueront et prévaudront sur celles de la Convention de Raccordement en termes d'Indisponibilités du Réseau, et ce à compter de la date de prise d'effet du CARD-I ou de ses avenants.

<sup>3</sup> Conformément à la Documentation Technique de Référence de GÉRÉDIS Deux-Sèvres.

### 6.1.2 Engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres sur la continuité en cas d'incident affectant le RPD

Le Producteur bénéficie de l'engagement de GÉRÉDIS Deux-Sèvres sur la continuité en cas d'incident affectant le RPD défini à l'article 8.1.1.1 des Conditions Générales.

Soit, pour la zone qualité sur laquelle est située l'Installation de Production :

[ZoneQualité]

[NbBrèves] Coupure(s) brève(s) (durée comprise entre 1 s et 3 min).

[NbLongues] Coupures(s) longues(s) (durée > 3 min).]

### 6.1.3 Engagements de GÉRÉDIS Deux-Sèvres sur la qualité de l'onde

La Tension Nominale du Réseau sur lequel est raccordé le Point de Livraison, est de [TensionRaccordement]. La Tension Contractuelle appelée  $U_c$  au Point de Livraison est de [TensionContractuelle] V.

Les limites de variation de la tension autour de cette Tension Contractuelle sont précisées à l'article 8.1.2 des Conditions Générales.

## 7 Responsable d'Équilibre et Acteur Obligé

Le Producteur reconnaît être informé que le(s) Responsable(s) d'Équilibre désigné(s) ci-dessous sera(seront) automatiquement destinataire(s) des relevés des comptages.

Il appartient au Producteur d'informer le(les) Responsable(s) d'Équilibre des formules appliquées aux données de comptage pour l'affectation des flux au périmètre du (des) Responsable(s) d'Équilibre notamment en cas de rénovation partielle de l'Installation de Production au sens de l'arrêté du 9 juin 2020 ou en cas de raccordement d'un Producteur en Décompte.

### 7.1 Au titre des flux d'injection

*{Variante 1 : pas d'installation de production raccordée indirectement au Réseau*

Conformément aux dispositions de l'article 10.1 des Conditions Générales, le Producteur a désigné [ReAch] comme Responsable d'Équilibre du Site.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : existence d'une (ou des) installation(s) de production raccordée(s) indirectement au Réseau*

Conformément aux dispositions de l'article 10.1 des Conditions Générales, le Producteur a désigné [ReAch] comme Responsable d'Équilibre du Site.

Les flux publiés au Responsable d'Équilibre [ReAch] au titre du présent contrat tiennent compte des flux publiés au titre du(des) Contrat(s) de Service de Décompte par application des formules suivantes :

*{Sous-variante 2.1 : ajout d'une installation de production sur un Site de consommation existant (vente en totalité)*

P-P

*Fin sous-variante 2.1}*

*{Sous-variante 2.2 : ajout d'une production sur un site consommateur-producteur existant (vente en totalité)*

P

*Fin sous-variante 2.2}*

*{Sous-variante 2.3 : ajout d'une production sur le Site du Producteur (vente en totalité)*

P – Pdécompte (flux mesurés par le(les) compteur(s) au(x) Point(s) de Décompte tels que définis à l'article 4.4 des Conditions Particulières).

*Fin sous-variante 2.3}*

*Fin variante 2}*

## **7.2 Au titre des flux de Soutirage pour les auxiliaires de l'Installation de Production**

Pour l'alimentation des auxiliaires de l'Installation de Production déclarés à l'annexe 4, le Producteur déclare que :

*{Variante 1*

le Site est rattaché au Périmètre d'équilibre du Responsable d'Équilibre contractualisé dans le cadre du contrat unique n° [RefContAux].

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

le Site est rattaché au Périmètre d'équilibre du Responsable d'Équilibre [ReSoutLibelle] dans le cadre du présent contrat.

Conformément à l'article L335-1 du Code de l'énergie relatif au mécanisme de sécurité d'approvisionnement en électricité, le Site est rattaché au périmètre de l'Acteur Obligé [NomActeurObligé].

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

le Site est rattaché au Périmètre d'équilibre du Responsable d'Équilibre contractualisé dans le cadre du CARD S n° [RefCARD-S].

*Fin variante 3}*

*{Variante 4*

le Site n'est pas rattaché à un Périmètre d'équilibre en Soutirage pour les auxiliaires (alimentation des auxiliaires couverts par des moyens propres de production ou pas de Soutirage lié aux auxiliaires).

*Fin variante 4}*

## **8 Prix**

### **8.1 Application du Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité**

L'utilisation du Réseau Public de Distribution d'électricité est facturée selon le TURPE en vigueur pour la période concernée et fixé dans les conditions prévues à l'article L341-3 du Code de l'énergie.

### **8.2 Tarif des prestations**

Les prestations éventuelles réalisées à la demande du Producteur sont décrites dans le Catalogue des Prestations de GÉRÉDIS Deux-Sèvres disponible sur son site Internet ; elles sont facturées au TURPE en vigueur à la date de la demande.

### 8.2.1 Prestations de comptage complémentaire

*{Variante 1*

Sans objet

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Producteur a souscrit une prestation de comptage complémentaire pour chacun des dispositifs décrits à l'article 4.2 des présentes Conditions Particulières. Cette prestation est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GÉRÉDIS Deux-Sèvres.

*Fin variante 2}*

*{Paragraphe optionnel : prestation requise dès qu'il convient d'effectuer une addition ou soustraction de courbes de mesures :*

Le Producteur a souscrit une prestation de paramétrage d'une synchrone de Courbe de Mesure réalisée et facturée conformément au Catalogue des Prestations.

*Fin de paragraphe optionnel}*

### 8.2.2 Autres prestations complémentaires

*{Variante 1*

Sans objet

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Un Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation fourni par GÉRÉDIS Deux-Sèvres est installé dans l'Installation de Production. Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GÉRÉDIS Deux-Sèvres.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

Un Dispositif de télécommande des cellules arrivées du Réseau fourni par GÉRÉDIS Deux-Sèvres est installé dans le Poste de Livraison. Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement, est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GÉRÉDIS Deux-Sèvres.

*Fin variante 3}*

*{Variante 4*

*{Sous-variante 4.1*

Le dispositif de surveillance est fourni par GÉRÉDIS Deux-Sèvres. Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement, est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GÉRÉDIS Deux-Sèvres.

*Fin sous-variante 4.1}*

*{Sous-variante 4.2*



Le dispositif de surveillance est fourni et installé par le Producteur. La mise en place, le contrôle, l'entretien et le renouvellement de ce dispositif sont à la charge du Producteur.

*Fin sous-variante 4.2}*

*Fin variante 4}*

*{Variante 5*

Le Producteur a souhaité qu'un bilan semestriel de continuité lui soit adressé. Cette prestation est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GÉRÉDIS Deux-Sèvres.

*Fin variante 5}*

*{Variante 6*

Un service de télécommunication numérique de type IP conforme aux exigences techniques d'une téléaction (cf DTR D-R1-RTA-17) est fourni et installé par GÉRÉDIS Deux-Sèvres pour garantir le fonctionnement de la protection de découplage (H4).

Une redevance de location, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement est facturée conformément au Catalogue des Prestations de GÉRÉDIS Deux-Sèvres

*Fin variante 6}*

## 9 Facturation et paiement

### 9.1 Mode et délai de règlement des factures

*{Variante 1*

Le Producteur a opté pour un paiement par chèque. Le règlement intervient dans les [Delaipaiement] jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, dans les conditions prévues à l'article 12.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Le Producteur a opté pour un prélèvement à [Delaipaiement] jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, dans les conditions prévues à l'article 12.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

Le Producteur, soumis aux règles de la comptabilité publique, opte pour un paiement par virement. Le règlement intervient dans les [Delaipaiement] jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, dans les conditions prévues à l'article 12.2 des Conditions Générales.

*Fin variante 3}*

### 9.2 Désignation du destinataire des factures

*{Variante 1*

Conformément à l'article 12.2.4 des Conditions Générales, le Producteur a opté pour l'envoi de la facture à un tiers, [NomDelegataire] [Adresse1Delegataire] [Adresse2Delegataire] [CPDelegataire] [CommuneDelegataire] [PaysDelegataire]

*Fin variante 1}*

*{Variante 2*

Conformément à l'article 12.2.4 des Conditions Générales, le Producteur a opté pour une délégation de paiement auprès du tiers délégué, [NomDelegataire] [Adresse1Delegataire] [Adresse2Delegataire] [CPDelegataire] [CommuneDelegataire] [PaysDelegataire] qui a signé un contrat le liant à GÉRÉDIS Deux-Sèvres.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3*

Le Producteur a opté pour la réception directe de sa facture.

*Fin variante 3}*

## 10 Exécution du contrat

*{Variante 1 : cas d'une 1<sup>ère</sup> mise en service*

Conformément à l'article 15.2 des Conditions Générales, le présent contrat prend effet à la date de mise en service de l'Installation de Production dans les conditions prévues par le Catalogue des Prestations.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : autres cas*

Le présent contrat prend effet le [DateEffet], selon les modalités prévues à l'article 15.2 des Conditions Générales et sous réserve que les présentes Conditions Particulières soient préalablement signées par le Producteur.

*{Paragraphe optionnel dans le cas des sites entrant dans le champ d'application d'un arrêté rénovation et pour lesquels les travaux de rénovation ne sont pas terminés à l'échéance du contrat intégré afin de permettre l'application des contraintes fixées par l'arrêté du 9 juin 2020.*

Un avenant au présent contrat devra être signé par le Producteur au plus tard à la date d'achèvement des travaux de rénovation de l'Installation de Production dans les conditions définies par l'arrêté rénovation s'appliquant à cette installation. L'avenant au CARD-I reprendra les conditions techniques figurant dans la Convention de Raccordement établie sur la base des caractéristiques de la nouvelle Installation.

A défaut, GÉRÉDIS Deux-Sèvres suspendra le présent contrat dans les conditions prévues à l'article 15.7.2 des Conditions Générales.

*Fin paragraphe optionnel}*

*Fin variante 2}*

Le Producteur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales pour l'accès au RPD d'une Installation de Production raccordée au Réseau Public de Distribution HTA. Celles-ci sont disponibles sur le site [www.geredis.fr](http://www.geredis.fr) notamment dans la rubrique « Documentation Technique de Référence ».

Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande du Producteur à GÉRÉDIS Deux-Sèvres. La signature des présentes Conditions Particulières vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.

**AVERTISSEMENT** : au cas où le contrat contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celui-ci serait considéré comme nul et non

avenu. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer un nouveau contrat destiné à remplacer le contrat annulé.

*{Variante 1 : en cas d'utilisation du procédé Assemblact*

Fait en double exemplaire, relié par le procédé Assemblact R.C. empêchant toute substitution ou addition et signé seulement à la dernière page.

*Fin variante 1}*

*{Variante 2 : sans utilisation du procédé Assemblact*

Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous.

*Fin variante 2}*

*{Variante 3 : en cas de conclusion du contrat par voie électronique*

Fait en trois exemplaires signés électroniquement conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil, dont un exemplaire est conservé par le tiers garant de la validité et de l'intégrité de l'acte.

Conformément à l'article 1127-3 alinéa 2 du Code civil, les Parties déclarent expressément déroger et ne pas faire application des alinéas 1° et 5° de l'article 1127-1 du Code civil et de l'article 1127-2 du même code.

*Fin variante 3}*

| Pour le Producteur                                  | Pour GÉRÉDIS Deux-Sèvres                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Madame/<br>Monsieur<br>[InterlocuteurRaisonSociale] | [SignataireGÉRÉDISDeux-Sèvres_Civilite]<br>[SignataireGÉRÉDISDeux-Sèvres _Prenom]<br>[SignataireGÉRÉDISDeux-Sèvres _Nom]<br>[SignataireGÉRÉDISDeux-Sèvres _Fonction] |
| A , le                                              | A , le                                                                                                                                                               |
| (signature et cachet du Producteur)                 | (signature et cachet de GÉRÉDIS Deux-Sèvres)                                                                                                                         |

## **Annexe 1 - Schéma électrique unifilaire général du Site**

Ce schéma doit notamment présenter le Poste de Livraison, les Limites de Propriété, le Point de Livraison, la position de tous les réducteurs de mesure, les compteurs associés décrits à l'article 4 et, le cas échéant, la position du(des) Point(s) de Décompte.

## **Annexe 2 - Plan de localisation du Site et de ses raccordements**

### **Annexe 3 - (si concerné) Autorisation d'exploiter (articles L311-1, L311-5, L311-6 et L312-2 du Code de l'énergie)**

## **Annexe 4 - Description technique des auxiliaires de l'Installation de Production**